

RÚVZ so sídlom v Trenčíne - Laboratóriá RÚVZ

Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzsr.sk

web www.ruvztn.sk

deň 20/04/23 čas 11:24 počet výtlačkov: 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 1198/23



SNAS

Reg. No. 067/S-153

Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

2. Zákazník IČO:00610968

obj.

RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, Trenčín, PSČ 91101

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma
osoba
miesto
objekt
ulica
osada
obec

Gašpárek, Muchová

čas 09:45
dňa 13/04/23

centrálny príjem

čas 11:15
dňa 13/04/23
stav súhlas

Akreditácia

ISO/IEC 17025

odber vzoriek: Nie

skúšky: vid'. bod 8

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# **47695**

Kostolná - Záriečie, kyselka, výtok - dolný prameň, zachytený prameň

ext# HŽPaZ

voda ostatná

dozor štátny

int# CP- 2137

analýza začatá dňa 13/04/23

analýza ukončená dňa 18/04/23

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit ^① min max	limit ^① O O I M N
	chemická spotr. O2 mangan.	[mg/l]	< 0.33	ŠPP - 15/II	%	Akr		
	Escherichia coli	KTJ/250ml	0	ŠPP - 4/III	%18	Akr		
	enterokoky	KTJ/250ml	0	ŠPP - 3/III	%18	Akr		
	koliformné baktérie	KTJ/250ml	0	ŠPP - 4/III	%16	Akr		
	kultiv. mikroorg. pri 22 °C	[KTJ/ml]	0	ŠPP - 2/III	%20	Akr		
	kultiv. mikroorg. pri 36°C	[KTJ/ml]	0	ŠPP - 1/III	%18	Akr		
	mŕtve organizmy	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		
	abiosestón	[% pokryv]	10	ŠPP - 1/IV	%31	Akr		
	vláknité baktérie	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		
	železité a mangánové baktérie	[% pokryv]	0	ŠPP - 2/IV	%30	Akr		
	živé organizmy	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		
	mikromycéty mikroskopicky	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		
	absorbancia (254nm,1cm)	[]	0.0045	ŠPP - 16/II	%19.4	Nie		
	amónne ióny	[mg/l]	< 0.065	ŠPP - 3/II	%	Akr		
	dusičnany	[mg/l]	19.8	ŠPP - 10/II	%14	Akr		
	farba	[mg/l]	< 5	ŠPP - 13/II		Akr		
	mangán	[µg/l]	157.6	ŠPP - 32/II	%21	Akr		
	reakcia vody	[]	5.68	ŠPP - 22/II	± 0.2	Akr		
	teplota vody	[°C]	10.1	ŠPP - 88/II	± 0.3	AkrTer		
	vodivosť	[mS/m]	55.8	ŠPP - 14/II	% 5	Akr		

RÚVZ so sídlom v Trenčíne - Laboratóriá RÚVZ

Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

2-6509511

fax 032-6521997


e-mail tn.cp@uvzsr.sk

web www.ruvztn.sk

20/04/23 čas 11:24 počet výtlačkov: 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

Protokol o skúškach vzorky č. 1198/23

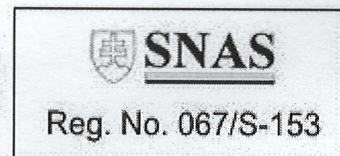

Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

obj.

2. Zákazník IČO: 00610968

RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, Trenčín, PSČ 91101

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma
osoba
miesto
objekt
ulica
osada
obec

Gašpárek, Muchová

čas 09:45
dňa 13/04/23

centrálny príjem

čas 11:15
dňa 13/04/23
stav súhlas

Akreditácia

ISO/IEC 17025

odber vzoriek: Nie

skúšky: vid'. bod 8

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# **47695**

Kostolná - Záriečie, kyselka, výtok - dolný prameň, zachytený prameň

ext# HŽPaZ

voda ostatná

dozor štátny

int# CP- 2137

analýza začatá dňa 13/04/23

analýza ukončená dňa 18/04/23

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit ^① min max	limit ^① O O I M N
	zákal	[NTU]	0.175	ŠPP - 78/II	% 10.8	Akr		
	železo	[mg/l]	< 0.0465	ŠPP - 29/II	%	Akr		
	dusitany	[mg/l]	< 0.01	ŠPP - 12/II	%	Akr		
	pach senzoricky	[]	0	ŠPP - 18/II		Nie		

Prehlásenie

- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek
- protokol možno reprodukovat' iba celý

Legenda

OCHFA ŽaPP Oddelenie fyzikálnych a chemických analýz životného a pracovného prostredia

① Upozornenie: vyhláska, limity a ich prekročenie

Legenda

< pod LOQ

M medzná hodnota

I indikačná hodnota

O odporúčaná hodnota

N najvyššia medzná hodnota

V vyhovuje

ŠPP štandardný pracovný postup

Akr akreditovaná metóda

Kde Ter terén/laboratórium

Sub cudzia subdodávka

9. Správa

Neakreditovaný odber RÚVZ Trenčín. Počasie: zamračené.

Schválil: RNDr. Branislav Cích, vedúci L RÚVZ

Vybavuje: Bc. L. Turzová, Bc. I. Adamcová

SKÚŠOBNÉ LABORÁTORIUM