

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzs.sk


web www.ruvztn.sk

deň 10/03/25 čas 13:40

počet 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 756/25

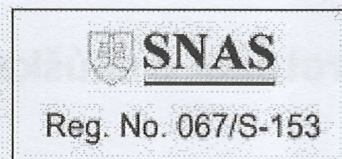

Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

2. Zákazník IČO:00610968

obj.

RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná č. 4, Trenčín, PSČ 91101

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma	
osoba	
miesto	
objekt	kyselka
ulica	
osada	
obec	Kostolná - Záriečie

Muchová, Rajníková
čas 08:47
dňa 05/03/25

centrálny príjem
čas 12:45
dňa 05/03/25
stav súhlas

Akreditácia	odber vzoriek: Nie
ISO/IEC 17025	skúšky: vid'. bod 8

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# 51534

Kostolná - Záriečie, kyselka, výtok - dolný prameň, zachytený prameň

ext# OOS

voda pitná studňa hromadné zás

dozor štátny

int# CP - 1339

Vyhláška MZ SR č.91/2023 Z.z.

analýza začatá dňa 05/03/25

analýza ukončená dňa 10/03/25

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit ^① min	limit ^① max	limit ^① O O I M N _
	Escherichia coli	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%18	Akr		0	___ V _
	abiosestón	[% pokryv]	10	ŠPP - 1/IV	%31	Akr		10	___ V _
	enterokoky	KTJ/100ml	0	ŠPP - 3/III	%19	Akr		0	___ V _
	koliformné baktérie	KTJ/100ml	0	ŠPP - 4/III	%16	Akr		0	___ V _
	kultiv. mikroorg. pri 22 °C	[KTJ/ml]	2	ŠPP - 2/III	%20	Akr		200	___ V _
	kultiv. mikroorg. pri 36°C	[KTJ/ml]	0	ŠPP - 1/III	%18	Akr		50	___ V _
	mikromycéty mikroskopicky	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		0	___ V V _
	mŕtve organizmy	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		30	___ V _
	vláknité baktérie	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		0	___ V V _
	železité a mangánové baktérie	[% pokryv]	0	ŠPP - 2/IV	%30	Akr		10	___ V _
	živé organizmy	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		0	___ V _
	absorbancia (254nm,1cm)	[]	< 0.01	ŠPP - 16/II	%	Akr		0.08	___ V _
	amónne ióny	[mg/l]	< 0.065	ŠPP - 3/II	%	Akr		0.5	___ V _
	chemická spotr. O2 mangan.	[mg/l]	< 0.33	ŠPP - 15/II	%	Akr		3	___ V _
	dusitany	[mg/l]	< 0.01	ŠPP - 12/II	%	Akr		0.5	___ V _
	dusičnany	[mg/l]	20.6	ŠPP - 10/II	%13.6	Akr		50	___ V _
	farba	[mg/l]	< 4.5	ŠPP - 13/II	%	Nie		15	___ V _
	mangán	[µg/l]	124.9	ŠPP - 32/II	%21	Akr		50	___ ! _
	reakcia vody	[]	5.48	ŠPP - 22/II	± 0.2	Akr	6.5	9.5	___ ! _
	teplota vody	[°C]	10.5	ŠPP - 88/II	± 0.3	AkrTer	8	12	V V _ _

RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok
Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997

e-mail tn.cp@uvzs.sk


web www.ruvztn.sk

deň 10/03/25 čas 13:40

počet 3

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

Protokol o skúškach vzorky č. 756/25

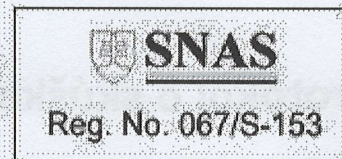

Akr akreditovaná metóda
Nie neakreditovaná metóda

obj.

2. Zákazník IČO:00610968

RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Nemocničná č. 4, Trenčín, PSČ 91101

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma
osoba
miesto
objekt kyselka
ulica
osada
obec Kostolná - Záriečie

Muchová, Rajníková
čas 08:47
dňa 05/03/25

centrálny príjem
čas 12:45
dňa 05/03/25
stav súhlas

Akreditácia
ISO/IEC 17025
odber vzoriek: Nie
skúšky: vid'. bod 8

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

reg# **51534**

Kostolná - Záriečie, kyselka, výtok - dolný prameň, zachytený prameň

ext# OOS

voda pitná studňa hromadné zás

dozor štátny

int# CP - 1339

Vyhláška MZ SR č.91/2023 Z.z.

analýza začatá dňa 05/03/25

analýza ukončená dňa 10/03/25

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit ^① min max	limit ^① O O I M N _
	vodivosť	[mS/m]	57.4	ŠPP - 14/II	% 5	Akr	125	--- V ---
	zákal	[NTU]	0.176	ŠPP - 78/II	% 10.8	Akr	5	--- V ---
	železo	[mg/l]	< 0.0465	ŠPP - 29/II	%	Akr	0.2	--- V ---
	pach sensoricky	[]	0	ŠPP - 18/II		Nie	0	--- V ---

Prehlásenie

- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek
- protokol možno reprodukovat' iba celý

Legenda

OCHFA ŽaPP Oddelenie fyzikálnych a chemických analýz životného a pracovného prostredia

① Upozornenie: vyhláška, limity a ich prekročenie

Legenda

< pod LOQ
M medzná hodnota
I indikačná hodnota
O odporúčaná hodnota
N najvyššia medzná hodnota
V vyhovuje
ŠPP štandardný pracovný postup

Akr akreditovaná metóda
Kde Ter terén/laboratórium
Sub cudzia subdodávka

9. Správa

Neakreditovaný odber RÚVZ.

Ukazovateľ vodivosť bola meraná pri teplote 20 °C v zmysle legislatívnych požiadaviek pre pitné vody.

Slnečno.

Schválil: RNDr. Branislav Cích, vedúci OOFŽP

Vybavuje: Ing. N. Rožníková

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO PRACOVNÍCTVA
SO SÍDLOM V TRENČÍNE
OOFŽP
pečiatka